





Karta materiałowa siłownika komory mieszania

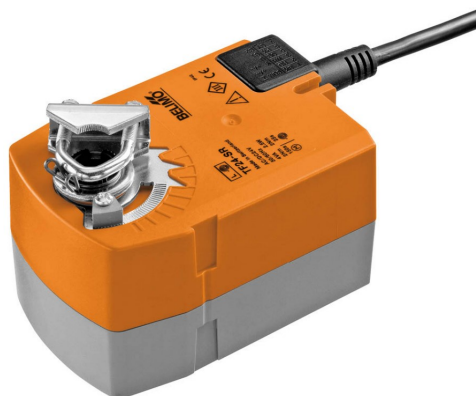

Przeznaczenie siłownika komory mieszania


Siłownik jest przeznaczony do regulacji stopnia otwarcia przepustnic komory mieszania. Kontrola pracy siłownika realizowana jest przez szafę automatyki komory mieszania.

Siłownik współpracuje z:

-  Komorę mieszania nagrzewnicy gazowej
-  Komorę mieszania HEATER CR
-  Komorę mieszania HEATER CR MAX

PARAMETRY TECHNICZNE		SIŁOWNIK
Napięcie zasilania	V	24
Maksymalny pobór mocy	W	2,5
Moment obrotowy	Nm	2
Klasa ochrony IP	-	42
Czas otwarcia/zamknięcia przepustnicy	s	150/60

Rysunek techniczny siłownika komory mieszania

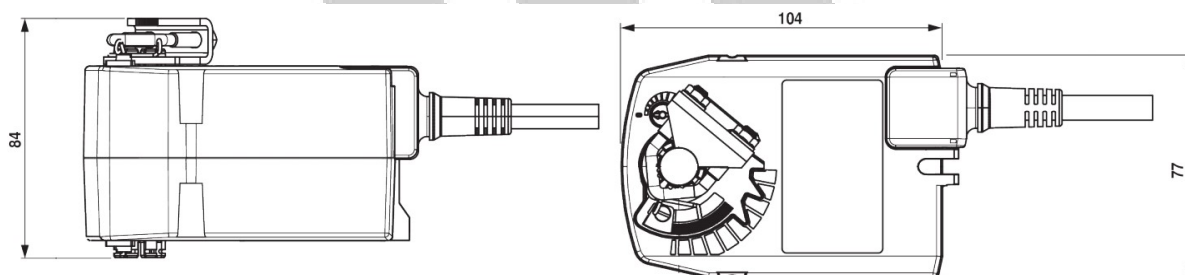

Schemat podłączenia siłownika z szafą automatyki komory mieszania

